

КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СЗ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И АКСЕССУАРЫ

Паспорт

UKT10.G.001.2

Основные сведения об изделии

Коробка монтажная СЗ для скрытой установки и аксессуары (далее – изделия) товарного знака GENERICA предназначены для стационарной установки внутри зданий в нишах сплошных и каркасных (полых) стен из несгораемых и трудносгораемых материалов, монтажа электроустановочных изделий и защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 230 В постоянного и переменного тока от внешних воздействий при монтаже скрытой проводки в стенах жилых и общественных зданий.

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от минус 25 °С до плюс 60 °С;
- относительная влажность воздуха – 75 % при 15 °С.

Технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 1. Габаритные и установочные размеры изделий приведены на рисунках 1–8.

Комплектность

В комплект поставки входит одно изделие.

Меры безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделий должны производиться в обесточенном состоянии электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей.

Изделия неремонтопригодны. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделия утилизировать.

По истечении срока службы изделия утилизировать.

Правила монтажа

Монтаж изделий должен производиться при температуре от минус 5 °С до плюс 60 °С.

Порядок монтажа:

- с помощью слесарного ножа прорезать в стенках коробки отверстия для ввода и вывода проводников;

- при необходимости с помощью соединителя состыковать коробки между собой или состыковать сборные коробки;
- установить коробку в нишу стены;
- выполнить разветвление проводников или монтаж электроустановочного изделия;
- установить крышку (при наличии).

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С.

Хранение изделий должно осуществляться в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С. Относительная влажность воздуха – 75 % при температуре плюс 15 °С; допускается относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Транспортирование и хранение изделий должны осуществляться в условиях, исключающих вероятность механических повреждений коробки.

При транспортировании и хранении коробки в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны.

Допускается хранение и транспортирование упакованных коробок без использования поддонов. Поверхности, на которых осуществляется транспортирование и хранение коробок без поддонов, должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Утилизация изделий осуществляется путем передачи их организациям, занимающимся переработкой полимерных отходов.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы изделий – 20 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждений изделий в результате нарушения правил транспортирование, хранения, монтажа или эксплуатации.

JASYRYN ORNATUĞA ARNALĞAN C3 MONTAJDAU QORABY JÄNE AKSESSUARLAR

Pasport

UKT10.G.001.2

Büiym turaly negizgy mälimetter

GENERICA tauar belgisiniñ C3 jasyryn ornatuğa arnalğan montajdau qoraby jäne aksesuarlary (būdan äri – būiymdar) ğimarattardyñ ıshınde janbaityn jäne januy qıyn materialdardan jasalğan tūtas jäne qañqaly (quys) qabyrğalardyñ quystarynda stasionarlyq ornatuğa, elektr ornatu būiymdaryn montajdauğa jäne tūrğyn jäne oqğamdyq ğimarattardyñ qabyrğalarynda jasyryn symdardy montajdau kezinde syrtqy äserlerden tūraqty jäne auyspaly toqtyñ kerneuı 230 V deingi elektr symdarynyñ tarmaqталuyn qorğauğa arnalğan.

Paidalanu şarttary:

- jūmys temperaturalarynyñ diapazonı: minus 25 °C-den plūs 60 °C-ge deini;
- salıstırmaly aua ylgaldylyğy – 15 °C-de 75 %.

Tehnikalyq sipattamalary

Būiymnyñ negizgy tehnikalyq sipattamalary 1-kestede keltirilgen.

Būiymdardyñ gabarittik jäne ornatu ölşemderi 1–8-surette keltirilgen.

Jinaqtalym

Jetkizu jıyntyğyna būiym kıredı.

Qaupsızdık şaralary

Qorapty montajdau jäne tehnikalyq qyzmet körsetu jönindegi barlyq jūmystardy elektr tehnikasy salasındağy normativtik tehnikalyq qūjattamanyñ talaptaryn saqtai otyryp, arnaiy oqytylğan personal elektr jelisiniñ toktan ajyratylğan küiinde jürgizui tiis.

Personaldy tok ötkizgis bölükterge janasudan qorğau tok ötkizgis bölükterdiñ negizgy oqşaulauymen qamtamasyz etiledi.

Būiym jöndeuge jaramsyz. Kepildık merzımı ötken soñ, aqau tabylğan jağdaida, qorapty kádege jaratu kerek.

Qyzmet merzımı ötken soñ, būiymdy kádege jaratu kerek.

Montajdau erejeleri

Qoraptar men kerek-jaraqardı montajdau minus 5 °C-den plūs 60 °C-ge deingi temperaturada jürgizilui tiis.

Būiymdardy montajdau tártıby:

- slesarlyq pyşaqtyñ kömegimen qoraptyñ qabyrğalarynda ötkizgişterdi engizu jäne şyğaru üşin tesikterdi kesu kerek;
- arna-qosqyştyñ kömegimen qoraptardy bır-bırine/qūrama qoraptardy bır-bırine tūiistiru kerek (bar bolsa);

- qorapty qabyrğa üiasyna ornatuğa bolady;
- symdardyň tarmaqталуyn nemese elektr qondyrğysy bүйimyn montajdaudy oryndau kerek;
- qaqpaqty ornatu qajet (bar bolsa).

Tasymaldau, saqtau jäne kädege jaratu

Bүйimdardy tasymaldau öndiruşinıñ qaptamasyn da köliktiñ osy türinde qoldanylatyn jükterdi tasymaldau erejelerine säikes jabyq köliktiñ kez kelgen türimen jüzege asyryluy tiis.

Önimderdi tasymaldau minus 50 °C-den plüs 40 °C-ge deingı temperaturada jüzege asyryluy kerek.

Önimderdi saqtau jylytylmaityn qoimalarda minus 50 °C-den plüs 50 °C-ge deingı temperaturada jüzege asyryluy kerek, auanyñ salystymaly ylgaldylyğy plüs 15 °C temperaturada 75 %; plüs 25 °C temperaturada 100 %-ğa deim salystymaly ylgaldylyqqa rüqsat etiledi.

Tasymaldau jäne saqtau qoraptyñ mehanikalyq zaqymdanu yqtimaldyğyn boldyrmaityn jağdailarda jüzege asyryluy tiis.

Tasymaldau jäne saqtau kezinde qoraptağy qoraptar ağaş palletterge salynuy kerek.

Qaptalğan qoraptardy tabandyqtardy paidalanbai saqtauğa jäne tasymaldauğa rüqsat etiledi. Qoraptardy tabandyqtarsyz tasymaldau jäne saqtau jüzege asyrylatyn better qūrğaq jäne tegis boluy kerek. Qatardyñ astyna bögde zattardyñ, sudyñ jäne janar-jağarmai materialdarynyñ tüsuine jol berilmeidi.

Bүйim türmystyq qaldyqtar retinde kädege jaratuğa jatpaidy. Bүйimdardy kädege jaratu olardy polimerlik qaldyqtardy öñdeumen ainalysatyn üiymdarğa tapsyruu joly men jüzege asyrylady.

Qyzmet merzımı jäne daiyndauşynyñ kepildikteri

Qoraptardy paidalanudyñ kepildik merzımı – tütynuşy paidalanu, saqtau jäne tasymaldau erejelerin saqtağan jağdaida, satylğan küninen bastap 2 jyl.

Qoraptardyñ qyzmet etu merzımı – 20 jyl.

Tasymaldau, saqtau, montajdau nemese paidalanu erejelerin büzü nätijesinde bүйimdar bülingen jağdaida, daiyndauşy kepildik mindettemelerin özinen alyp tastaуға qūqly.

КОРОБКА МОНТАЖНА СЗ ДЛЯ ПРИХОВАНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА АКСЕСУАРИ

Паспорт

UKT10.G.001.2

Основні відомості про виріб

Коробка монтажна СЗ для прихованого встановлення та аксесуари (далі – вироби) торговельної марки GENERICA призначені для стаціонарного встановлення всередині будівель у нішах суцільних та каркасних (порожнистих) стін з вогнетривких та важкогорючих матеріалів, монтажу електроустановчих виробів та захисту розгалужень електричних проводів напругою до 230 В постійного та змінного струму від зовнішніх впливів при монтажі прихованої проводки у стінах житлових та громадських будівель.

Коробка щодо безпеки відповідає «Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання».

Умови експлуатації:

- Діапазон температури навколишнього середовища: від мінус 25 °C до плюс 60 °C;
- відносна вологість повітря – 75 % за 15 °C.

Технічні характеристики

Основні технічні характеристики виробів наведені у таблиці 1.

Габаритні та установчі розміри виробів наведені на рисунках 1–8.

Комплектність

У комплект поставки входить один виріб.

Заходи безпеки

Усі роботи з монтажу та технічного обслуговування коробки повинні виконуватись в знеструмленому стані електромережі спеціально навченим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації в галузі електротехніки.

Захист персоналу від дотику до струмопровідних частин забезпечується основною ізоляцією струмопровідних частин.

Виріб неремонтопридатний. При виявленні несправності після гарантійного строку коробку утилізувати.

Після закінчення строку служби виріб утилізувати.

Правила монтажу

Монтаж коробок та аксесуарів повинен виконуватись за температури від мінус 5 °C до плюс 60 °C.

Порядок монтажу виробів:

- за допомогою слюсарного ножа прорізати в стінках коробки отвори для введення та виведення провідників;
- за допомогою каналу-з'єднувача з'єднати коробки між собою / збірні коробки з'єднати між собою (за наявності);
- встановити коробку у нішу стіни;
- виконати розгалуження провідників або монтаж електроустановочного виробу;
- встановити кришку (за наявності).

Транспортування, зберігання та утилізація

Транспортування виробів повинно здійснюватися в упаковці виробника будь-яким видом критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Транспортування виробів повинно здійснюватися за температури від мінус 50 °С до плюс 40 °С.

Зберігання виробів повинно здійснюватися у неопалюваних сховищах за температури від мінус 50 °С до плюс 50 °С. Відносна вологість повітря – 75 % за температури плюс 15 °С; допускається відносна вологість до 100 % за температури плюс 25 °С.

Транспортування та зберігання повинні здійснюватися в умовах, що виключають ймовірність механічних пошкоджень виробів.

При транспортуванні та зберіганні коробки в упаковці повинні бути укладенні на дерев'яні піддони.

Допускається зберігання та транспортування упакованих коробок без використання піддонів. Поверхні, на яких здійснюється транспортування та зберігання коробок без піддонів, повинні бути сухими та рівними. Потрапляння під штабель сторонніх предметів, води та паливно-мастильних матеріалів не допускається.

Утилізація виробів здійснюється згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Строк служби та гарантії виробника

Гарантійний строк експлуатації коробок – 2 роки від дати продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації, зберігання та транспортування.

Строк служби коробок – 20 років.

Виробник має право зняти з себе гарантійні зобов'язання у разі пошкодження виробів внаслідок порушення правил транспортування, зберігання, монтажу або експлуатації.

Таблица/ Keste/Таблиця 1

Наименование / Atauy / Найменування	Рисунок / Suret	Цвет / Tüsi / Колір	Материал / Material / Матеріал	Назначение / Taǵaiyndaluy / Призначення
Коробка установочная СЗ для твердых стен / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin / Коробка установочная СЗ для твердых стін Ø68×45 mm	1	Синий / Kök / Синій (RAL 5005)	Полипропилен (ПП) / Polipropilen (PP) / Поліпропілен (ПП)	Монтаж электроустановочных изделий / Elektr ornatu bülýmdayyn montajdau / Монтаж електроустановчих виробів
Коробка установочная СЗ для твердых стен / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin / Коробка СЗ установочная для твердых стін Ø68×40 mm				
Коробка установочная СЗ для полых стен / СЗ ornatu qoraby quys qabyrǵalar üşin / Коробка установочная СЗ для порожнистых стін Ø68×45 mm	2			
Коробка установочная СЗ блочная для твердых стен (со стыковочными узлами) / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin (tüiini bar) / Коробка установочная СЗ блоковая для твердых стін (зі стикувальними вузлами) Ø68×45 mm	3			
Коробка установочная СЗ блочная для твердых стен (со стыковочными узлами) / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin (tüiini bar) / Коробка установочная СЗ блоковая для твердых стін (зі стикувальними вузлами) Ø68×60 mm	4	Желтый / Sary / Жовтий (RAL 1026)		
Коробка установочная СЗ сборная для твердых стен (оконечная) / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin (şhetki) / Коробка установочная СЗ збірная для твердых стін (кінцева) Ø68×45 mm	5			
Коробка установочная СЗ сборная для твердых стен (проходная) / СЗ ornatu qoraby qatty qabyrǵalar üşin (qūrama, ötkizgiş) / Коробка установочная СЗ збірная для твердых стін (прохідна) Ø68×45 mm	6			
Соединитель для коробок установочных СЗ / СЗ ornatu qoraptaryna amalǵan qosqyş / З'єднувач для коробок настановних СЗ	7	Синий / Kök / Синій (RAL 5005)		Соединение коробок / Qoraptar qosylysy / З'єднання коробок
Крышка для коробок установочных СЗ / СЗ ornatu qoraptaryna amalǵan qaqraq / Крышка для коробок настановних СЗ D = 68 mm	8	Белый / Aq / Білий (RAL 9003)		Защита разветвлений электрических проводов / Elektr symdarynyñ tarmaqtaryn qorǵau / Захист розгалужень електричних проводів

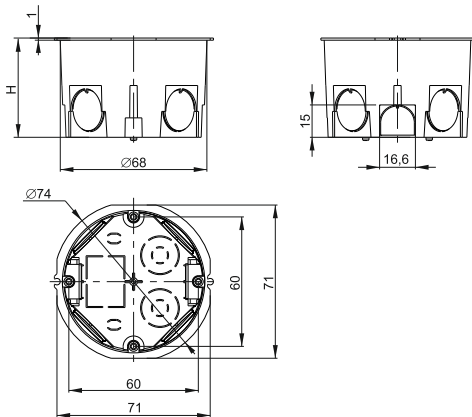


Рисунок / Suret 1

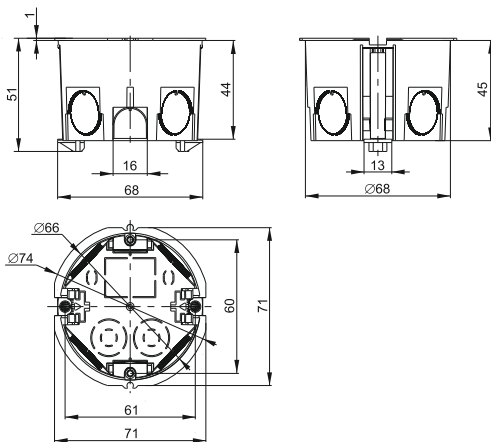


Рисунок / Suret 2

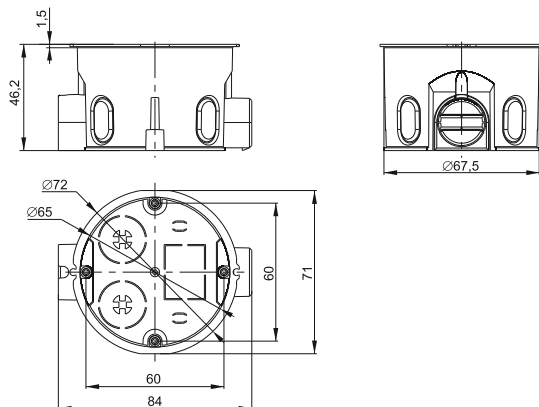


Рисунок / Suret 3

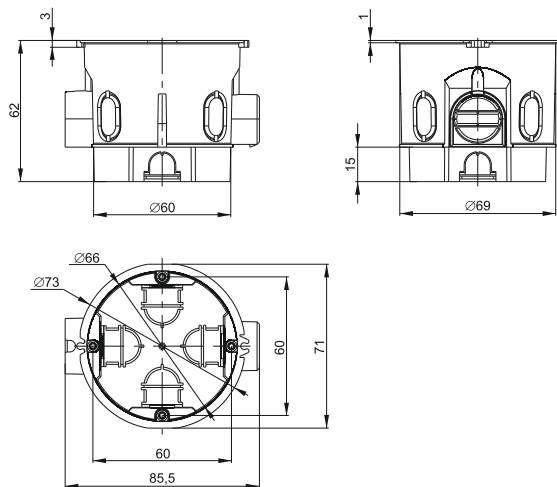


Рисунок / Suret 4

GENERICA

Part of IEK GROUP


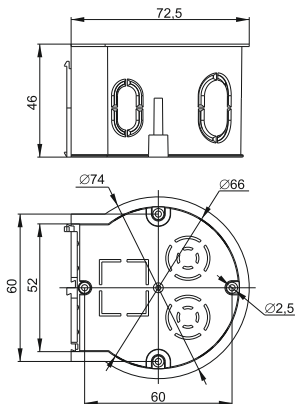


Рисунок / Suret 5


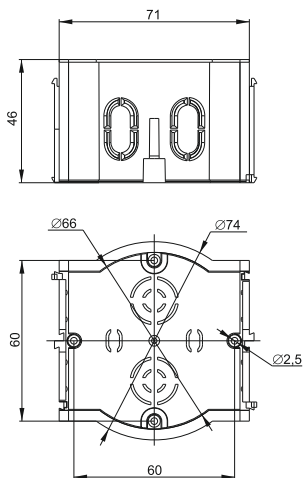


Рисунок / Suret 6






Рисунок / Suret 7

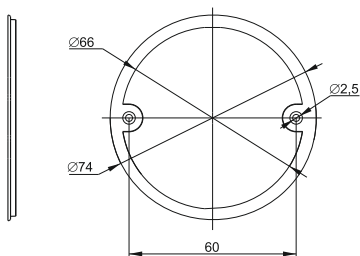


Рисунок / Suret 8

GENERICA

Part of IEK GROUP

Информация для потребителей / Tütynuşylarğa arnalğan aqparat / Інформація для споживачів

В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации: / Kerpildi mindettemeler kezeñinde jäne nazarlyyqtar tuynndağan jaǵdaida, satuşyǵa nemese üymǵa jüginu kerek / У період гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до продавця або в організації:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

Russian Federation

«IEK HOLDING» LLC

107/49 Prospect Lenina, office 457,
Podolsk, Moscow region, 142100
Tel./fax: +7 (495) 542-22-27

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона
промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28

Mongolia

«IEK Mongolia» LLC

ul. Moskovskaya, 9, Zapadnaya zona
promyshlennogo rayona 16100,
20 uchastok Bayangolyskogo rayona,
Ulan Bator
Tel.: +976 7015-28-28
Fax: +976 7016-28-28

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067

Republic of Moldova

«IEK TRADE» L.L.C.

21 Maria Dragan str., Chisinau,
MD-2044
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

Asian countries

Republic of Kazakhstan

"TH IEK.KAZ" LLP

71A mkr. Akzhol, s. Irgeli, Karasaiskiy
district, Almaty region, 040916
Tel.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ

УКРЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00

Ukraine

«TRADE HOUSE

UKRELEKTROKOMPLEKT» LLC

ul. Kievskaya, 6 V, Vishnyovoe, Kyivo-
Svyatoshinskiy rayon, Kyiv oblast, 08132
Tel.: +38 (044) 536-99-00

GENERICA

Part of IEK GROUP

Страны Европы

Латвия

SIA "IEK Northern Europe"

Ропажский край, Стопиньская волость,

Румбула, улица Маскавас 497

Тел: +371 67205159, +371 28684723

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство

в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

Europe

Latvia

SIA "IEK Northern Europe"

Address: Maskavas iela 497, Rumbula,

Stopiņu pagasts, Ropažu novads,

LV-2121, Latvija

Tel: +371 67205159,

Mob: +371 28684723

Republic of Belarus

LLC «IEK HOLDING»

(Representative office

in the Republic of Belarus)

220025, Minsk, ul. Shafarnyanskaya,

d. 11, room 62

Tel.: +375 (17) 286-36-29

Свидетельство о приемке / Qabyldau turaly kuälik / Свідоцтво про приймання

Коробки монтажные СЗ для скрытой установки и аксессуары изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации. / Jasyryn ornatuğa arналған СЗ montajdau qoraptary men aksessuarlar qoldanystaǵy tehnikalyq qújattamaǵa säikes daiyndalǵan jáne paidalanuǵa jaramdy dep tanyldy. / Коробки монтажні СЗ для прихованого встановлення та аксесуари виготовлені відповідно до чинної технічної документації та визнані придатними для експлуатації.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на упаковке в графах «ПАРТИЯ» и «ДАТА». / Partia nömırı, daiyndalǵan ay men jyly «PARTİA» jáne «KÜNI» baǵandarynda qaptamada kórsetilgen. / Номер партії, місяць та рік виготовлення вказано на упаковці у графах «ПАРТІЯ» та «ДАТА».



Штамп ОТК / TBB mörtañbasy / Штамп ВТК _____

Дата продажи / Satylǵan күн / Дата продажу _____

Штамп магазина / Dükenniñ mörtañbasy / Штамп магазину _____



Произведено: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЕХ»
125481, г. Москва, ул.Свободы, дом 75, корпус 3, 1 этаж, помещение I-IV, кабинет 15



Öndirgen: "POLITEH" JŞQ
125481, Mäскеu қ., Svoboda k-si, 75 üi, 3 korpüs, 1 qabat, I-IV bölme, 15 kabinet
QR aumaǵynda tütynuşylardan önım (tauar) sapasyna qatysty şaǵymdardy qabyldaityn üiymnyñ (importtauşy) meken-jaiy: "TD IEK. KAZ" JŞS
040916, Almaty oblysy, Qarasar audany, Irgeli auyly, Aqjol yqş. aud., 71A
Tel.: +7 (727) 237-92-50



Вироблено: ТОВ «Політех»
125481 , м. Москва, вул. Свободи, будинок 75, корпус 3, 1 поверх, приміщення I-IV, кабінет 15
Постачальник (приймає претензії): ТОВ «ТД Укрелектрокомплект»,
вул. Київська, буд. 6-В, м. Вишневе, Україна, 08132,
т.: +380 44 536-99-00, info@iek.com.ua